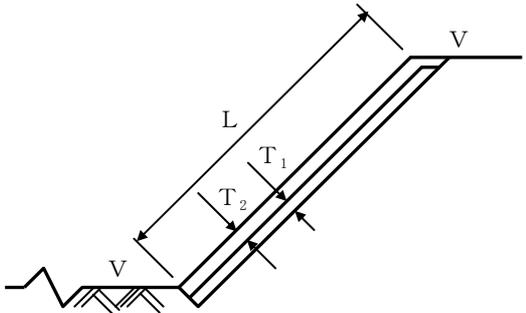
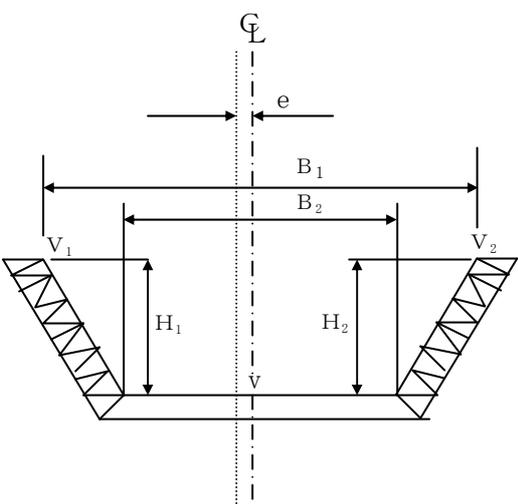


工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
7 河 川 及 び 排 水 路 工 事	コンクリート 法覆工	基準高(V)	⊕ 30	⊕ 45	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。
	アスファルト 法覆工	厚さ(T)	厚さ 10 cm未満 ⊕ 15	⊖ 20	
			〃 10 cm以上 ⊕ 20	⊖ 30	
	法長(L)	法長 2 m未満 ⊕ 30	⊖ 50		
〃 2 m以上 ⊕ 65		⊖ 100			
施工延長		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150			
コンクリート ブロック積み 水路  鉄筋コンクリ ート柵渠	基準高(V)	⊕ 30	⊕ 50	基準高、中心線のズレ (直線部)については施 工延長おおむね 50mに つき 1 箇所割合で測 定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね 10 mにつき 1 箇所割合 で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。 幅、高さについては施 工延長 50mにつき 1 箇所 割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。	
	幅(B)	⊕ 25	⊖ 40		
	高さ(H)	⊕ 25	⊖ 40		
	中心線の ズレ(e)	直線部 ⊕ 35	直線部 ⊕ 50		
		曲線部 ⊕ 65	曲線部 ⊕ 100		
施工延長		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150			

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、厚さ、法長で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	 <p>The diagram shows a perspective view of a pipe section. A horizontal line at the top right is labeled 'V'. A diagonal line representing the pipe length is labeled 'L'. Two parallel lines representing the pipe walls are labeled 'T1' and 'T2'. A vertical line at the bottom left is labeled 'V'.</p>	
基準高、幅、高さ、中心線のズレで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの及び施工延長	—	 <p>The diagram shows a cross-section of a pipe. A vertical dashed line represents the center line, labeled 'CL'. A horizontal arrow labeled 'e' points to the right from the center line. Two horizontal lines represent the top width 'B1' and the bottom width 'B2'. Two vertical lines represent the height 'H1' and 'H2'. Two vertical lines at the bottom represent the vertical displacement 'V1' and 'V2'. A vertical dashed line at the bottom is labeled 'V'.</p>	幅、高さは柵渠には適用しない。

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
7 河 川 及 び 排 水 路 工 事	ライニング水路 基準高(V)	⊕ 50	⊕ 75	施工延長おおむね 50m につき 1 箇所の割合で 測定する。 上記未満は 2 箇所測定 する。	
	連節ブロック 幅(B)	⊕ 50	⊖ 75		
	コンクリート マット	法長(L)	法長 2 m未満 ⊕ 30		⊖ 50
			〃 2 m以上 ⊕ 65		⊖ 100
	施工延長		⊖ 0.1%、 ただし延長 150m未満 ⊖ 150		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
基準高、幅、 法長で20点 以上のもの	左記のもの で20点未満 のもの及び 施工延長	—		布設時の値である。