


(様式41)

修正 C B R 試験

工事名 _____ 試験日 平成 年 月 日 _____ 請負会社名 _____

試料採取地点 _____ 採取日 平成 年 月 日 _____ 測定者 _____ 印 _____

突固め回数	回/層	(層)			(層)			(層)		
供試体	NO.									
乾燥密度	ρ_d g/cm ³									
平均値	ρ_d g/cm ³									
貫入量2.5mmにおけるCBR	%									
平均値	%									
貫入量5.0mmにおけるCBR	%									
平均値	%									
ランマー質量	kg	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³			締固め度 %					
		最適含水比 w_{opt} %			修正CBR %					

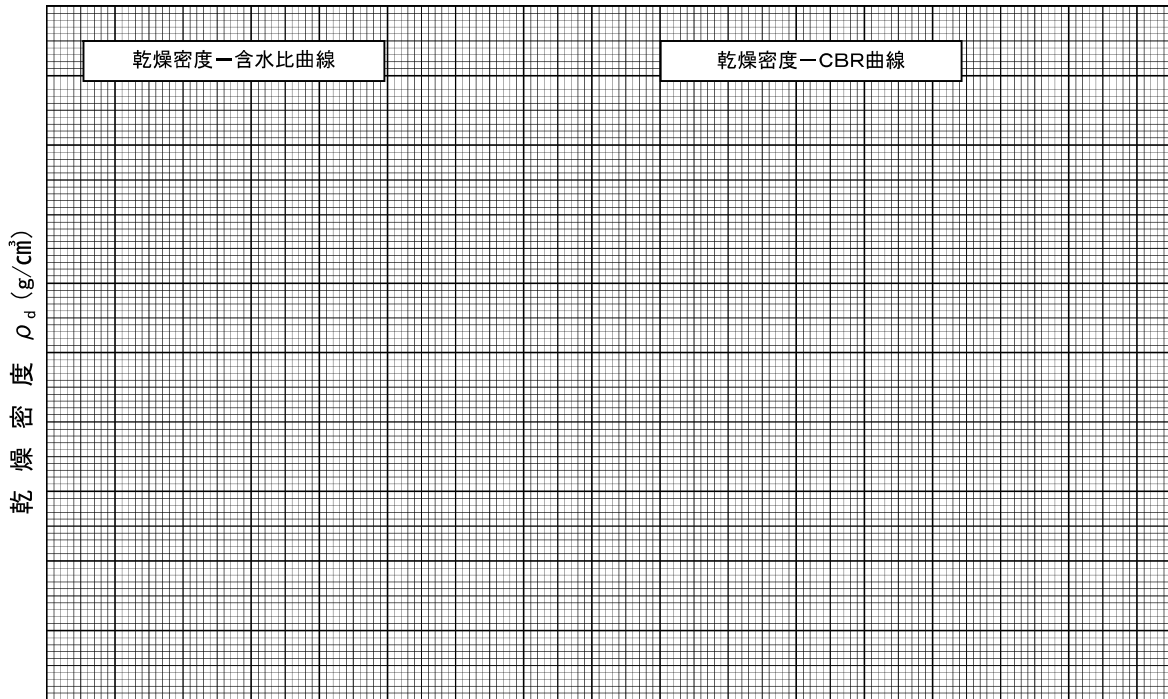

特記事項 _____