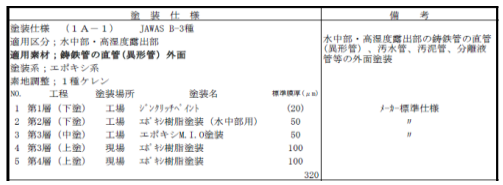
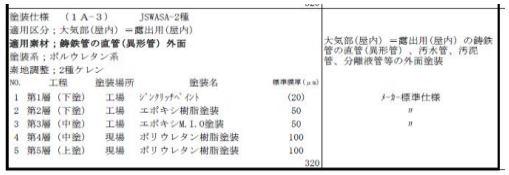
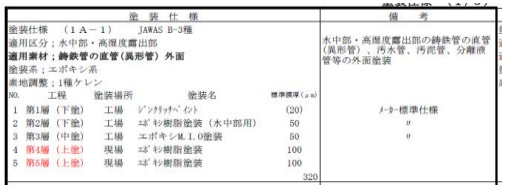
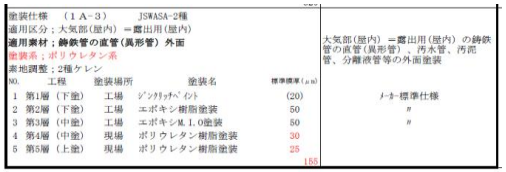
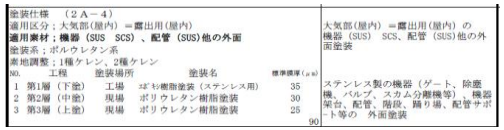
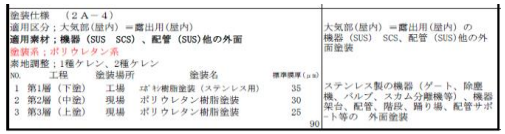
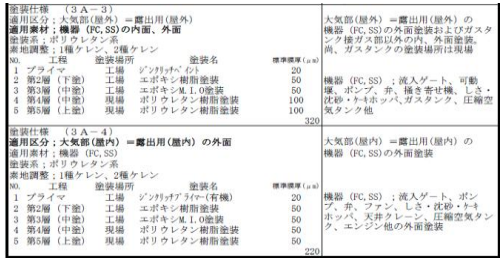
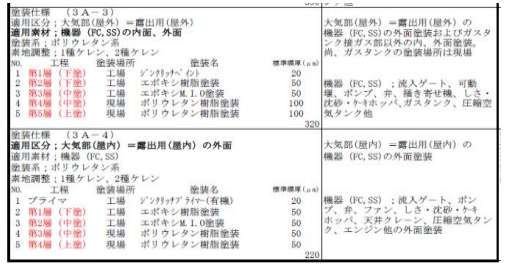
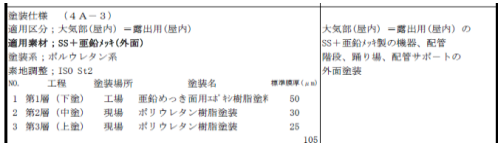
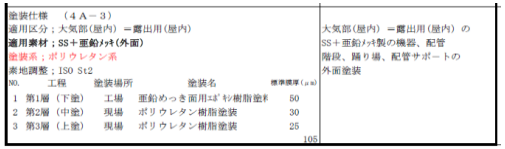
機械・電気設備工事一般仕様書令和８年度版　【新旧対照表】

No	章	節	項	頁	令和８年版（旧）	令和８年版（新）
					令和８年版	令和８年版
	付則6				塗装仕様（1/6） （１A-1）  塗装仕様　（１Ａ－１）　JAWAS B-3種 適用区分；水中部・高湿度露出部 **適用素材；鋳鉄管の直管（異形管）外面** 塗装系；エポキシ系 素地調整；１種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ (20) 2 第2層（下塗） 工場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装（水中部用） 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（上塗） 現場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 100 5 第4層（上塗） 現場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 100 320 備　考 水中部・高湿度露出部の鋳鉄管の直管（異形管）、汚水管、汚泥管、分離液管等の外面塗装 ﾒｰｶｰ標準仕様 〃 〃 （１A-3）  塗装仕様　（１Ａ－３）　JSWASA-2種 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；鋳鉄管の直管（異形管）外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ (20) 2 第2層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 5 第5層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 320 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の鋳鉄管の直管（異形管）、汚水管、汚泥管、分離液管等の外面塗装 ﾒｰｶｰ標準仕様 〃 〃	塗装仕様（1/6） （１A-1）誤字の修正  塗装仕様　（１Ａ－１）　JAWAS B-3種 適用区分；水中部・高湿度露出部 **適用素材；鋳鉄管の直管（異形管）外面** 塗装系；エポキシ系 素地調整；1種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ (20) 2 第2層（下塗） 工場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装（水中部用） 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（上塗） 現場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 100 5 第5層（上塗） 現場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 100 320 備　考 水中部・高湿度露出部の鋳鉄管の直管（異形管）、汚水管、汚泥管、分離液管等の外面塗装 ﾒｰｶｰ標準仕様 〃 〃 （１A-3）標準膜厚の修正  塗装仕様　（１Ａ－３）　JSWASA-2種 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；鋳鉄管の直管（異形管）外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ (20) 2 第2層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 30 5 第5層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 25 155 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の鋳鉄管の直管（異形管）、汚水管、汚泥管、分離液管等の外面塗装 ﾒｰｶｰ標準仕様 〃 〃
	付則6				塗装仕様（2/6） （2A-4）  塗装仕様　（２Ａ－４） 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；機器（SUS　SCS）、配管（SUS）他の外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装（ステンレス用） 35 2 第2層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 30 3 第3層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 25 90 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の機器（SUS　SCS、配管（SUS）他の外面塗装 ステンレス製の機器（ゲート、除塵機、バルブ、スカム分離機等）、機器架台、配管、階段、踊り場、配管サポート等の　外面塗装	塗装仕様（2/6） （2A-4）誤字の修正  塗装仕様　（２Ａ－４） 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；機器（SUS　SCS）、配管（SUS）他の外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装（ステンレス用） 35 2 第2層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 30 3 第3層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 25 90 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の機器（SUS　SCS、配管（SUS）他の外面塗装 ステンレス製の機器（ゲート、除塵機、バルブ、スカム分離機等）、機器架台、配管、階段、踊り場、配管サポート等の　外面塗装
	付則6				塗装仕様（3/6） （3A-3）（3A-4）  塗装仕様　（３Ａ－３） 適用区分；大気部（屋外）＝露出用（屋外） **適用素材；機器（PC,SS）の内面、外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 プライマ 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 20 2 第2層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 5 第5層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 320 大気部（屋外）＝露出用（屋外）の機器（PC,SS）の外面塗装およびガスタンク接ガス部以外の内、外面塗装。尚、ガスタンクの塗装場所は現場 機器（PC,SS）；流入ゲート、可動堰、ポンプ、弁、掻き寄せ機、しさ・沈砂・ｹｰｷﾎｯﾊﾟ、ガスタンク、圧縮空気タンク他 塗装仕様　（３Ａ－４） **適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内）の外面** 適用素材；機器（FC,SS） 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 プライマ 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機) 20 2 第2層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 50 5 第5層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 50 220 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の機器（FC,SS）の外面塗装 機器（FC,SS）；流入ゲート、ポンプ、弁、ファン、しさ・沈砂・ｹｰｷホッパ、天井クレーン、圧縮空気タンク、エンジン他の外面塗装	塗装仕様（3/6） （3A-3）（3A-4）誤字の修正  塗装仕様　（３Ａ－３） 適用区分；大気部（屋外）＝露出用（屋外） **適用素材；機器（PC,SS）の内面、外面** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 20 2 第2層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第3層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第4層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 5 第5層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 100 320 大気部（屋外）＝露出用（屋外）の機器（PC,SS）の外面塗装およびガスタンク接ガス部以外の内、外面塗装。尚、ガスタンクの塗装場所は現場 機器（PC,SS）；流入ゲート、可動堰、ポンプ、弁、掻き寄せ機、しさ・沈砂・ｹｰｷホッパ、ガスタンク、圧縮空気タンク他 塗装仕様　（３Ａ－４） **適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内）の外面** 適用素材；機器（FC,SS） 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；1種ケレン、2種ケレン NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 プライマ 工場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機) 20 2 第1層（下塗） 工場 エポキシ樹脂塗装 50 3 第2層（中塗） 工場 エポキシM.I.O塗装 50 4 第3層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 50 5 第4層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 50 220 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の機器（FC,SS）の外面塗装 機器（FC,SS）；流入ゲート、ポンプ、弁、ファン、しさ・沈砂・ｹｰｷホッパ、天井クレーン、圧縮空気タンク、エンジン他の外面塗装
	付則6				塗装仕様（4/6） （4A-3）  塗装仕様　（４Ａ－３） 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；SS＋亜鉛ﾒｯｷ（外面）** 塗装系；ポルウレタン系 素地調整；ISO St2 NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 亜鉛めっき面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 50 2 第2層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 30 3 第3層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 25 105 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の SS＋亜鉛ﾒｯｷ製の機器、配管 階段、踊り場、配管サポートの 外面塗装	塗装仕様（4/6） （4A-3）誤字の修正  塗装仕様　（４Ａ－３） 適用区分；大気部（屋内）＝露出用（屋内） **適用素材；SS＋亜鉛ﾒｯｷ（外面）** 塗装系；ポリウレタン系 素地調整；ISO St2 NO. 工程 塗装場所 塗装名 標準膜厚(μm) 1 第1層（下塗） 工場 亜鉛めっき面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 50 2 第2層（中塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 30 3 第3層（上塗） 現場 ポリウレタン樹脂塗装 25 105 大気部（屋内）＝露出用（屋内）の SS＋亜鉛ﾒｯｷ製の機器、配管 階段、踊り場、配管サポートの 外面塗装