

【数量表】

自動火災報知設備（防災監視盤）更新工事

形式	機器仕様	数量	単位
防災監視盤			
GR受信機 4系統 壁掛型 1020アドレス		1	台
データ作成、設定		1	式
(現行機種)	GR受信機 4系統 壁掛型 HRN-AAW1020FGA		

防災監視盤 機器仕様

・種別	複合GR型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）
・主電源	AC100V 50/60Hz
・予備電源	DC24V Ni-Cd蓄電池（10Ah 1本）
・アドレス数	1020アドレス（256アドレス/1系統）×4
・表示器	15型バックライト付きカラー液晶表示 メッセージ全角16文字（8文字×2行）または半角32文字（16文字×2行） 棟・階・地区・番号表示 回線番号切り替え表示 漢字JIS第一、第二水準 諸表示灯：LED10点
・操作部	タッチパネル方式及びスイッチ操作
・警報音	音声合成、DC12V、100mA
・印字部	漢字プリンタ内蔵（サーマルラインドット方式）
・移報	シリアルコード出力 RS-485 火災代表 2点 発信機代表 1点 ガス漏れ代表 1点 各種任意代表、スイッチ 13点 システム異常 1点 個別移報 15点
・P入力	10点（無電圧a接点入力）
・外形寸法	壁掛型 (W) 550× (H) 1100× (D) 160


※防災監視盤以外の各種設備（排煙設備、地区音響装置、屋内消火栓設備等）及び表示板・表示灯並びに各種感知器（熱感知器、煙感知器）等は既存のものを継続使用を予定しており、防災監視盤の更新に当たっては、防災監視盤の機能に影響がないよう機種を選定等に留意すること。

※更新・交換に必要な資材等を含む


※交換した機器等の撤去・処分（マニフェスト）を含む

本館棟 1階 防災監視盤 平面図

本館棟 1階 平面図

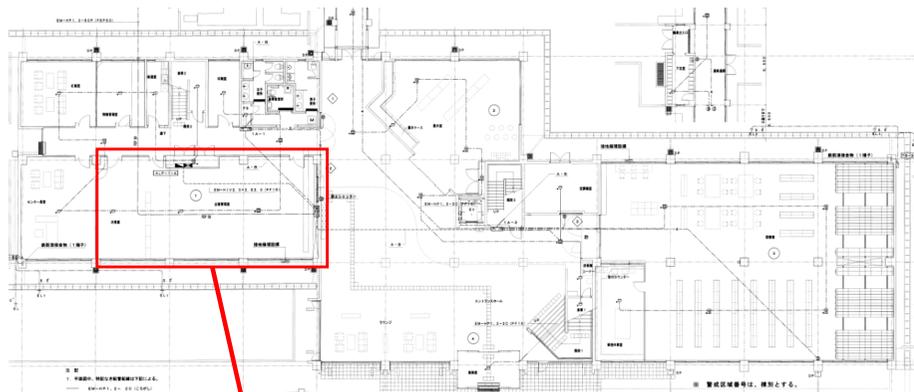


本館棟 1階 事務室

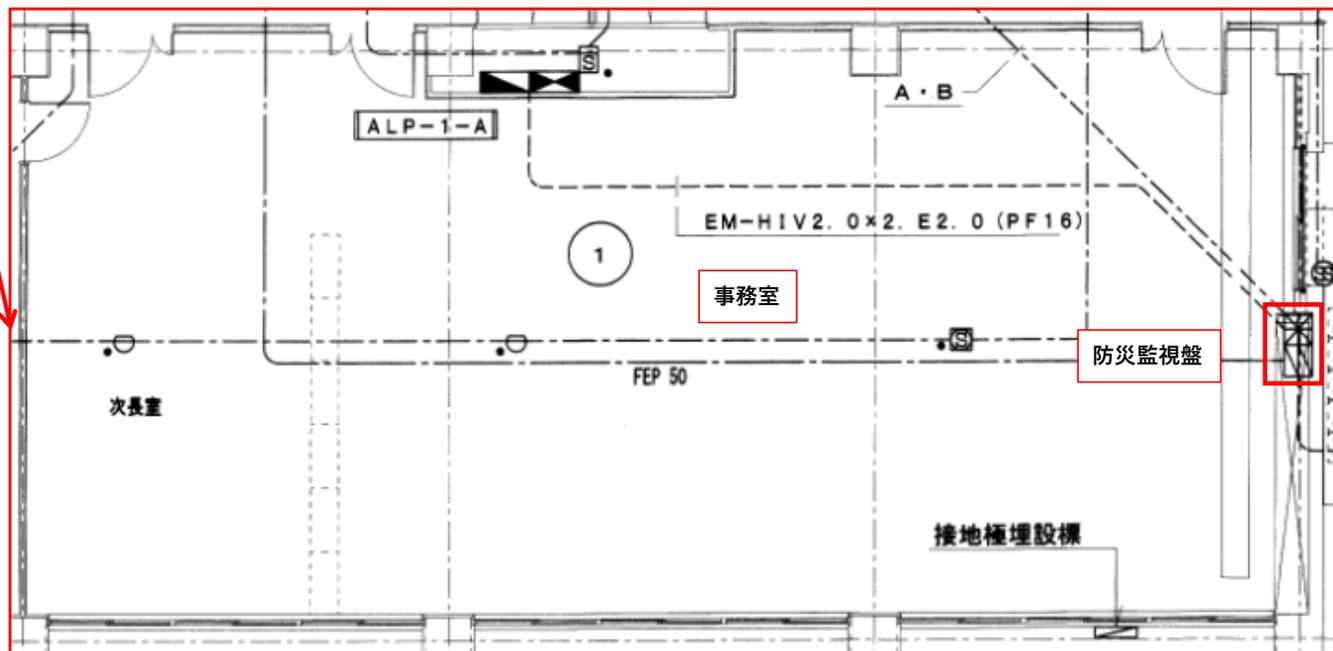

弱电設備機器表（防災監視盤 関係）

図面 3

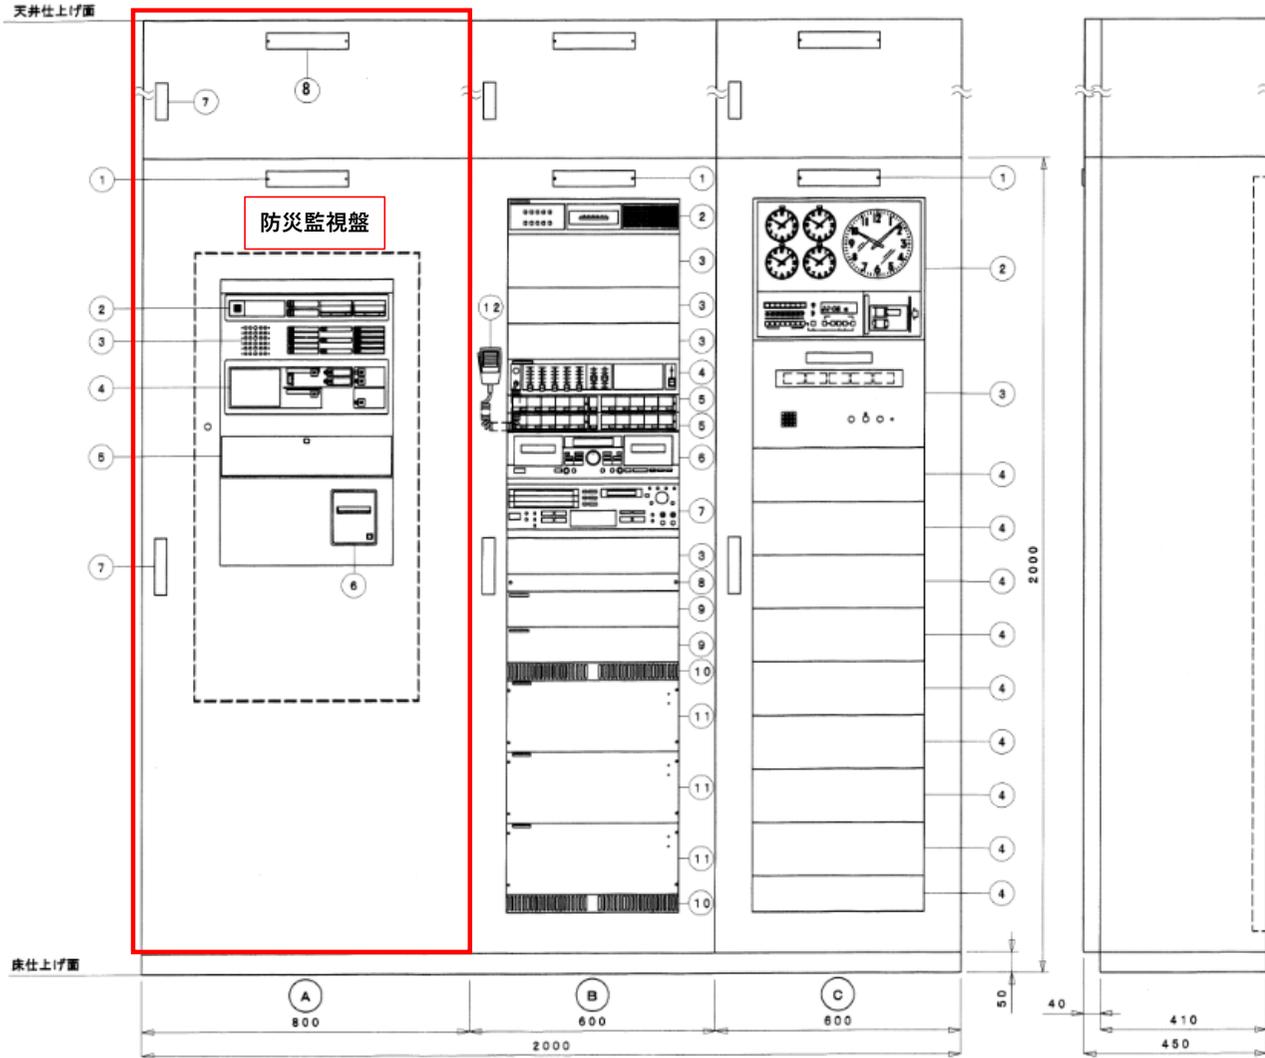

A 自動火災報知設備	
1	装置銘盤 防災監視盤
2	火災表示灯
3	音響孔
4	液晶表示器
5	操作部
6	プリンター
7	ハンドル
8	装置銘盤 配線スペース
※ 仕様は別図特記参照。	
※ 盤上部配線スペース（点検扉付）	

B 非常放送設備	
1	装置銘盤 業務用アンプ架
2	モニターユニット
3	blankパネル
4	ミキサーユニット
5	通常出力操作器 操作部
6	ダブルカセットデッキ
7	MD-CDコンビネーションデッキ
8	主電源ユニット
9	通常出力操作器 制御部
10	ペンチレートパネル
11	パワーアンプ 360W
12	ハンドマイクホン
13	
14	
15	

C 電気時計・トイレ呼出表示器	
1	装置銘盤 電気時計・トイレ呼出架
2	プログラムタイマー付観時計 子時計4回路
3	トイレ呼出表示器 5室用
4	blankパネル
5	
6	
7	
8	