





室外機更新

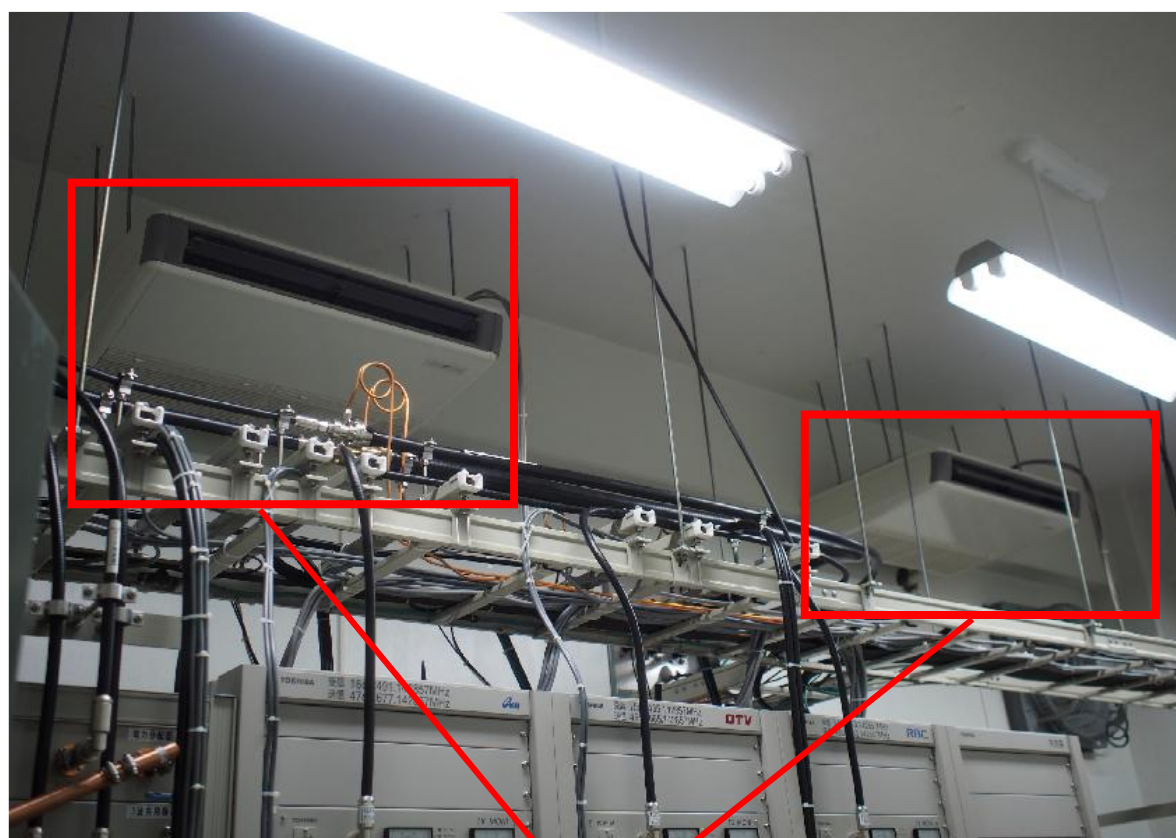

室内機更新






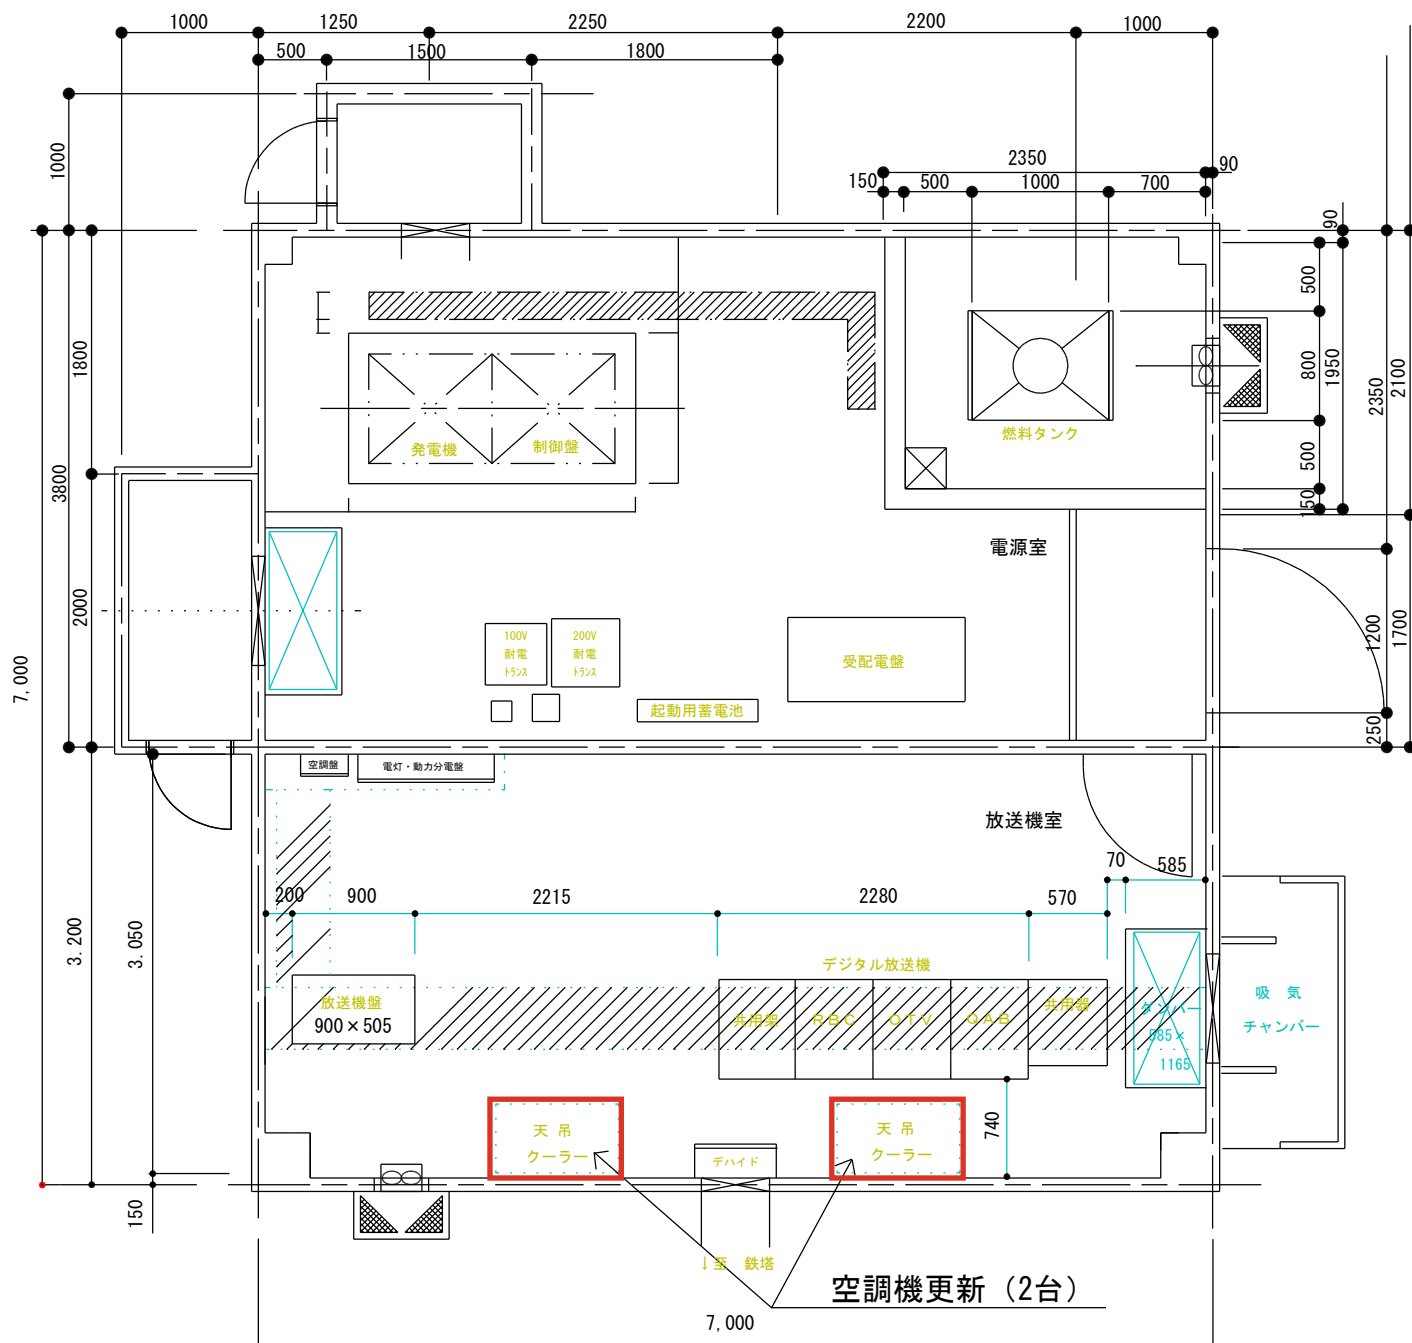


放送機室・電源室器図

図面記号一台数					
形名			天井吊形 (ヒーターレス / シングル) 《単相電源》		
総合品番			PA-P50T4CSA1		
室内・室外ユニット品番			CS-P50T4A	CU-P50C4S	
能力	冷房定格〔中間, 中間中温, 最小中温〕	kW	4.5 [2.1, 2.3, 1.6] (1.5~5.0)		
	暖房定格〔中間, 最小〕	kW	—		
	最大暖房低温	kW	—		
冷房定格時の顕熱比		—	0.79		
COP	冷房定格〔中間〕	—	3.60 [5.38]		
	暖房定格〔中間〕	—	—		
	冷暖平均 (定格)	—	—		
APF (2006)		—	6.1 / 6.1		
APF (2015)		—	6.7 / 6.7		
外形寸法 H×W×D		mm	235×960×690	569×790 (+70) ×285 (+51)	
製品質量		kg	27	43	
外装色 (マンセル記号)			ホワイト (N9.3)	アイボリー (2.6Y 7.6 / 1.1)	
電源			単相200V 50 / 60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格〔中間, 中間中温, 最小中温〕	kW	1.25 [0.390, 0.315, 0.185]	
		暖房定格〔中間, 最小〕	kW	—	
		最大暖房低温	kW	—	
	運転電流	暖房極低温	kW	—	
		冷房定格	A	6.9	
		暖房定格	A	—	
	力率	冷房定格	%	91	
		暖房定格	%	—	
		最大運転電流	A	10.4	
	始動電流		A	—	
設計圧力		MPa	高圧部4.15, 低圧部2.21		
圧縮機	形名×個数		—		
	電動機定格出力 (極数)	kW	—		
	冷凍機油 (種別・封入量)	L	—		
	クランクケースヒーター	W	—		
容量制御			インバーター方式		
冷媒・封入量		kg	—	HFC [R410A] ・1.65	
冷媒制御方式			電動膨張弁		
除霜方式			逆サイクル、マイコンディアイサ		
熱交換器			ブレードフィン付チューブ		
送風装置	形名×個数		シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房	m ³ /min	急15 強12.5 弱10.5	35	
	定格風量 暖房	m ³ /min	—	—	
	機外静圧	Pa	—	—	
	電動機定格出力 (極数)	kW	《DC》0.043 (8P)	《DC》0.06 (8P)	
保護装置		室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側	過電流 (CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
		液管	mm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ドレンロ	室内側		VP20 (外径φ26)	
室外側			ビニールホース接続 (内径φ18 : 現地調達) (別売品 ドレンソケット取付け時)		
運転 SW (温度設定範囲)		℃	リモコン (冷・ドライ18~30, 暖房, 冷暖自動)		
外気運転範囲		℃	冷房 : -15 ~ +43DB 暖房 :		
ダクト接続口		mm	—	—	
外気導入口		mm	φ100	—	
エアーフィルター			ロングライフフィルター		
運転音 (SPL)		dB (A)	冷房	急 38	標準 47
				強 34	静音1 42
				弱 29	静音2 39
				静音3 38	
運転音 (PWL)		dB (A)	冷	急 56	標準 66
高圧ガス保安法区分			届出不要		
主要付属品			ドレンホース、配管断熱材、ホースバンド、据付説明書		
IP コード			IPX0	IPX4	

- ※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT4B、エコナビセンサー (壁設置形) CZ-CSEN1を含みます。
- ※ 性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時: 室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃CDB)
- ※ 室外の外形寸法欄 () 内は、最大寸法の値です。
- ※ 運転音 (PWL: 音響パワーレベル) はJRA4065に基づいた値です。
運転音 (SPL: 音圧レベル) は、室内ユニット正面1m下方1m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
- ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m (シングル設置時) までです。
- ※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

既設空調機 室内機外型図

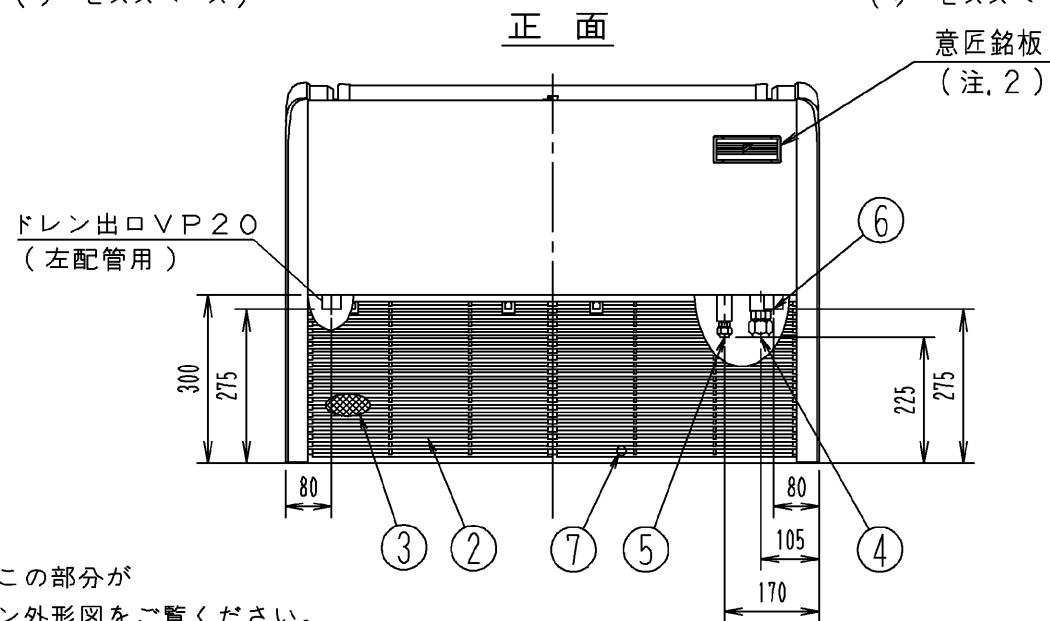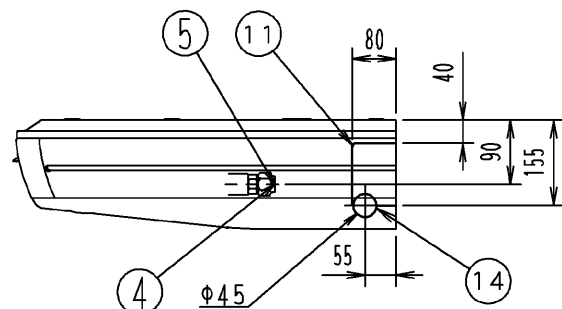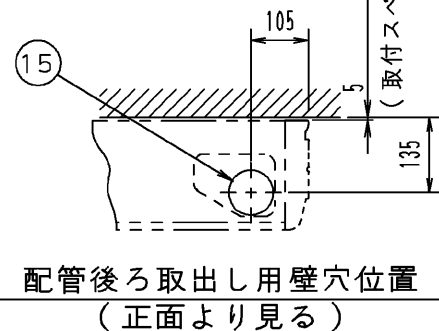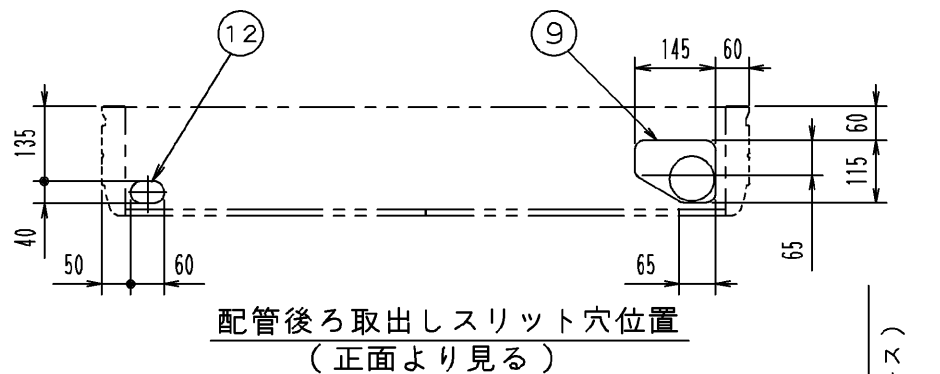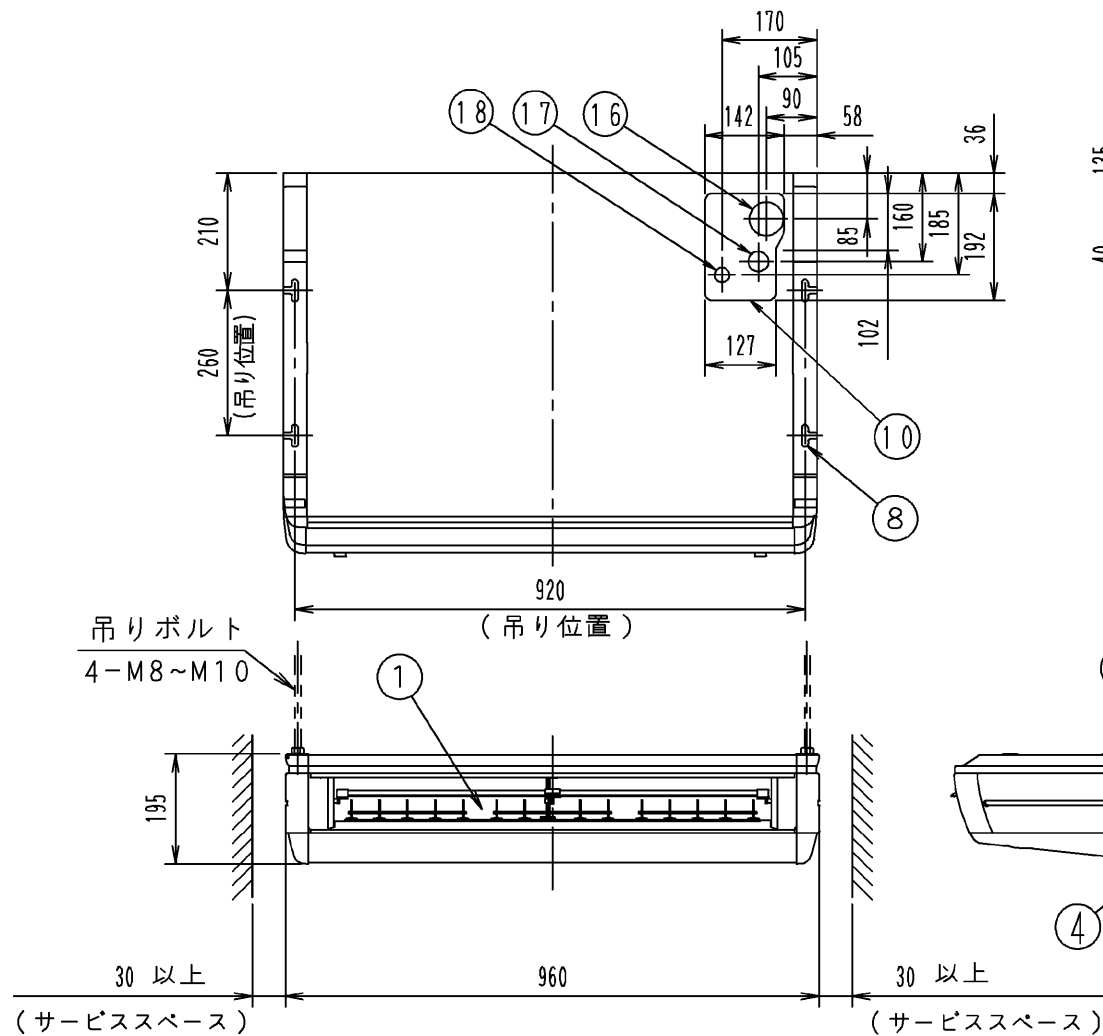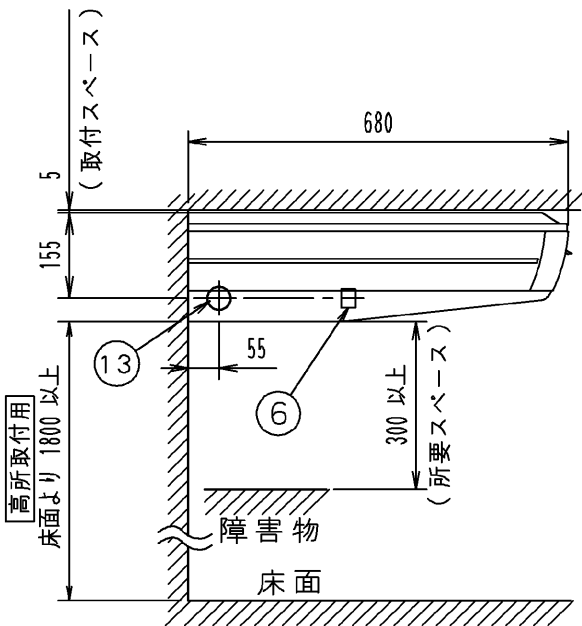

18	上液配管接続位置	φ26
17	上ガス配管接続位置	φ36
16	上ドレン接続位置	φ60
15	配管後ろ取出し用壁穴	φ100
14	右横ドレン配管接続穴	スリット穴
13	左横ドレン配管接続穴	スリット穴
12	左後ドレン配管接続穴	スリット穴
11	右横配管接続穴	スリット穴
10	上配管・配線接続開口部ふた	軟質樹脂
9	後ろ配管・配線接続開口部ふた	軟質樹脂
8	天井吊金具	
7	アース端子(スイッチボックス内)	M4
6	ドレン出口	VP20
5	液側配管接続口	φ6.4フレア接続
4	ガス側配管接続口	φ12.7フレア接続
3	エアフィルタ	
2	吸込グリル	
1	吹出口	
部番	名 称	記 事

- 注) 1. 機械銘板の貼付位置: 吸込グリル内側
ファンハウジング底部
2. ワイヤレスリモコンキットをご使用の場合は、この部分が
受信部となります。詳しくはワイヤレスリモコン外形図をご覧ください。
3. リモコンコードは機外約3m標準付属(0.5mm²×2芯×外径φ5.4)
(ビル用マルチは付属していません。)

FHYJ40D・45D・50D
FHYP40C・45C・50C
FXYHJ36KD・45KD
FXYHP36KD・45KD
FGEHP36KA

尺 度
発 行 日
受 注 番 号
製 作 数

ダイキン工業株式会社


竹中

名 天井吊形



外形図

3D027578

図番

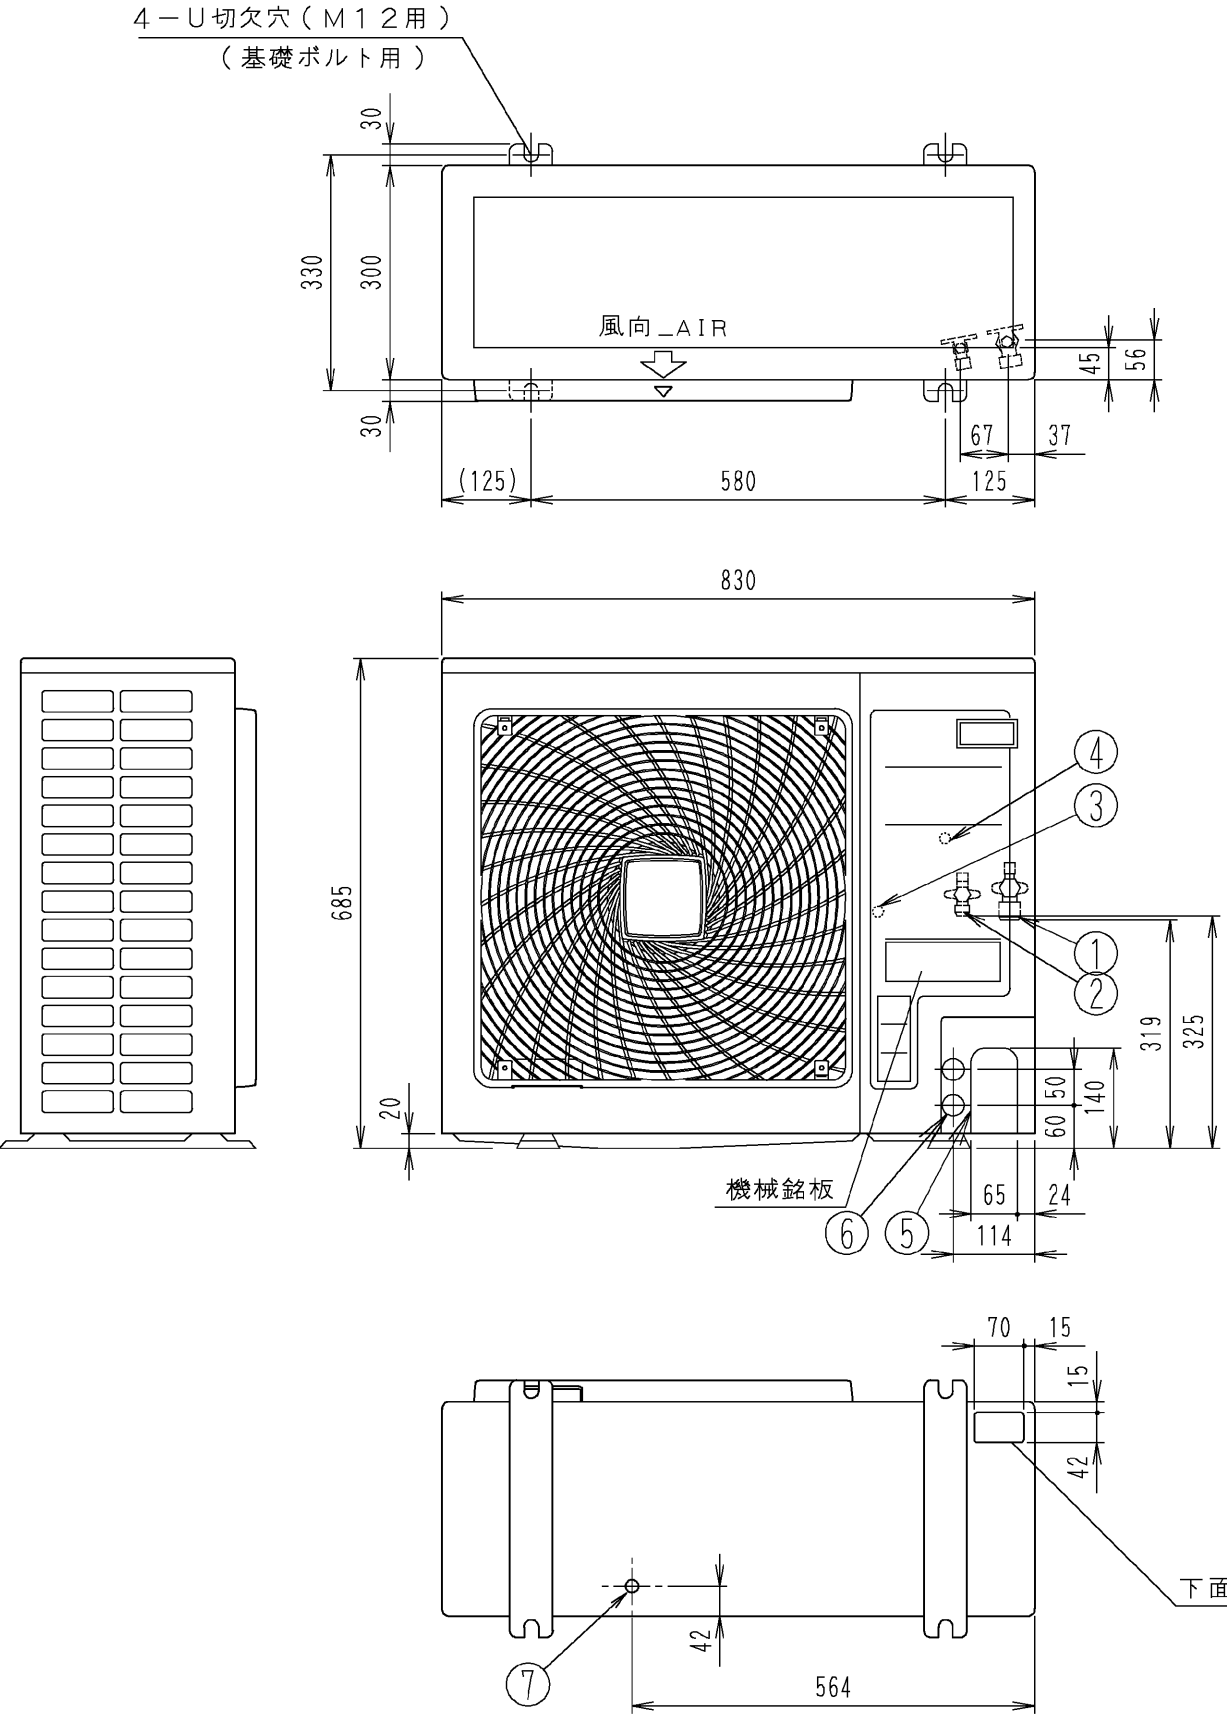

既設空調機 室外機外型図

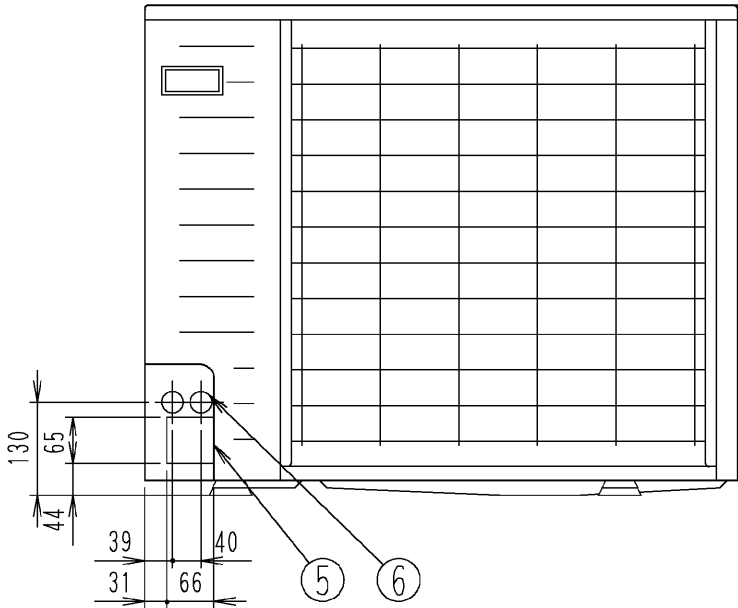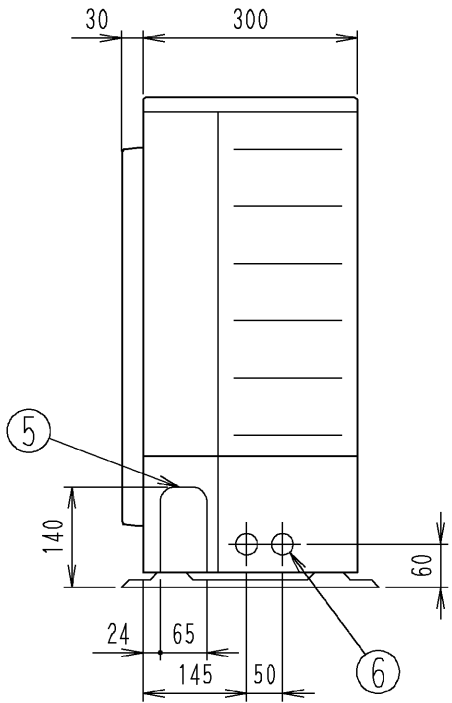

7	ドレン出口	外径 $\phi 18$
6	電源線、操作線取出口	$\phi 27$ ノック穴
5	冷媒配管接続口	
4	アース端子	スイッチボックス内M5
3	サービスポート	
2	液側配管接続口(閉鎖弁)	$\phi 6.4$ フレア接続
1	ガス側配管接続口(閉鎖弁)	$\phi 12.7$ フレア接続
部 名 称		記 事

△		
△		

尺 度						名	空冷ヒートポンプエアコン《セバレート形》室外ユニット RTYJ40・45・50B(V, T, VE, TE, VH, TH) エアコン《空冷セバレート形》室外ユニット RTJ40・45・50B(V, T, VE, TE) 外形図		
発 行 日						称			
受 注 番 号						元	3D015605		
製 作 数						図 番			
タイキン工業株式会社			竹中						