

宜野湾浄化センターにおけるPFOS等測定結果

・PFOS及びPFOA^{※1} 水質測定結果

単位：ng/L

採取日時 ^{※2}	流入水 (牧港幹線系統)	放流水 (2系)	放流水 (3系)
2025/8/4 14:10	27.3	—	—
2025/8/5 2:00	—	27.9	17.8

・PFHxS 水質測定結果

単位：ng/L

採取日時 ^{※2}	流入水 (牧港幹線系統)	放流水 (2系)	放流水 (3系)
2025/8/4 14:10	7.5	—	—
2025/8/5 2:00	—	7.2	5.0


・下水汚泥（脱水ケーキ）測定結果

単位： $\mu\text{g}/\text{kg-dry}$

採取日時 ^{※2}	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA ^{※1}
2025/8/28 9:00	17.0	<1	18.0
2025/10/8 9:00	12.6	<1	13.6

※1 PFOS及びPFOAの合計値とする。

※2 流入水、放流水及び下水汚泥の採取は、浄化センターへの流入や処理工程に要する期間を考慮し実施している。

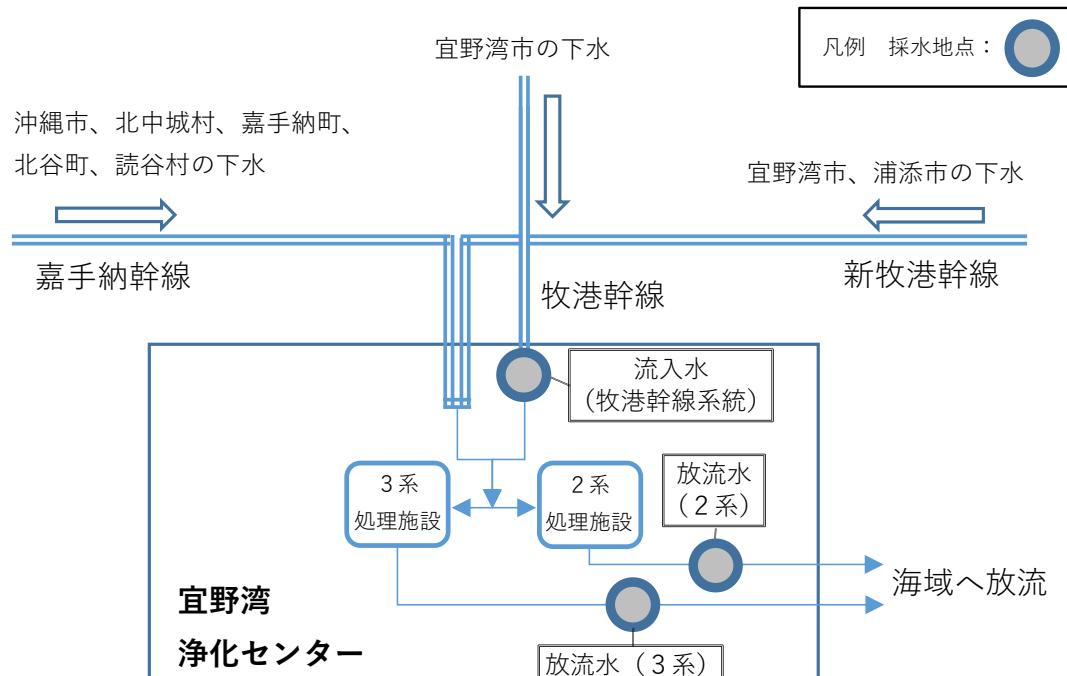

採水地点模式図