


質問回答


No.	質問	回答
1	表4-1「現行設備及び更新対象の県庁設備一覧」の番号8では、レイヤ2スイッチ（8ポート）の数量が1台となっていますが、表7-1「納入機器仕様一覧表」の番号7では4台となっています。どちらが正しい数量でしょうか。	レイヤ2スイッチ（8ポート）4台を調達するとして応札をお願いします。
2	表4-1に記載のレイヤ2スイッチ（24ポート）について、表7-1に仕様の記載が見当たりません。機器選定のため、必要な仕様をご提示いただけますでしょうか。	新たに調達する機器は、レイヤ2スイッチ（8ポート）4台とすることで、必要ポート数を確保する予定です。 そのため、レイヤ2スイッチ（8ポート）の仕様をご参照ください。（仕様書7番号7を参照）
3	現行システムから新システムへの移行に際し、既存の地震データ、波形データ、観測点情報および通信ログ等の移行は本業務範囲に含まれるとの認識でよろしいでしょうか。また移行対象データ容量をご教示ください。	含まれます。（仕様書10(1)オ） また、移行データ容量は、最大で140GBとお考えください。
4	震度情報サーバのOS要件としてWindows Server 2022相当が記載されていますが、Windows Server2025等の後継バージョンによる提案も同等品として認められるとの理解でよろしいでしょうか。	同等品と考えられます。
5	現行環境ではプロトコル変換器が利用されていますが、提案構成によっては不要と見受けられます。そのため、調達に含めなくても問題ないでしょうか。	調達するものとして応札をお願いします。
6	既設計測震度計との通信試験および互換性確認は受託者側で実施する認識でよろしいでしょうか。	機器更新後においても、既設計測震度計や気象庁システム等との接続における互換性の確認及び疎通試験等（結合試験）は、仕様書10(2)、(3)に基づき必要になるものと思われます。


7	想定構成図や既存システムの構成図のご提示は可能でしょうか。	添付のとおり、提示します。
8	産廃費用算出のために各機器の重量と大きさをご提示いただけますでしょうか。(機器の型番の提示でも問題ございません)	現行機器の型番が分かる資料を別添のとおり、提示します。
9	サーバCPUについて、仕様書記載のIntel製CPUと同等以上の性能を満たす場合、AMD製等のCPUでの提案は可能でしょうか。	可能です。
10	閉域網のLTE回線におけるSIMの調達は含まれておりますでしょうか。	LTE機器の調達は含みますが、回線契約は含みません。
11	保守要件に関してですが、震度計サーバ・システムのみであり、拠点側のオンサイトは発生しない認識でよろしいでしょうか	保守範囲は、震度計サーバその他更新機器類、及びソフトウェアを想定しております。 また業務内容には、震度計サーバその他更新機器類以外の機器や範囲のオンサイト対応（現地対応など）は含んでおりません。
12	4 現行設備及び更新対象設備（機器・ソフトウェア・通信回線） (1) 県庁設備 表4-1：現行設備及び更新対象の県庁設備一覧において、番号6 プロトコル変換器は6台となっておりますが、6台必要なのでしょうか？	6台調達として応札お願いします。

14F 電算室

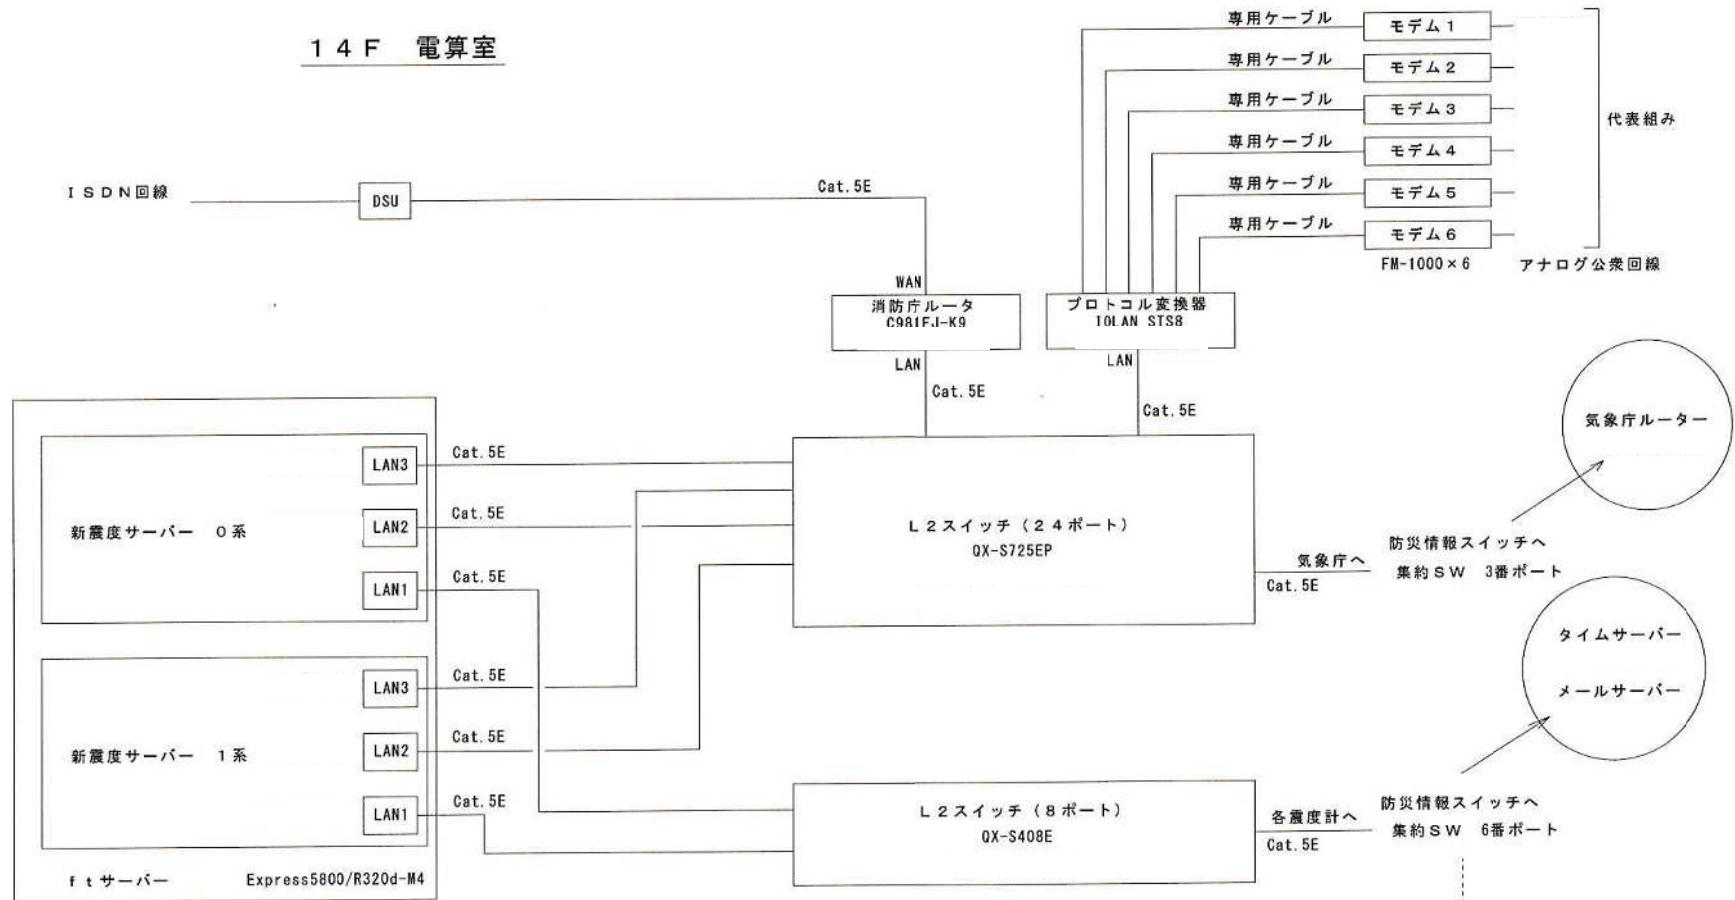


5F 防災危機管理課

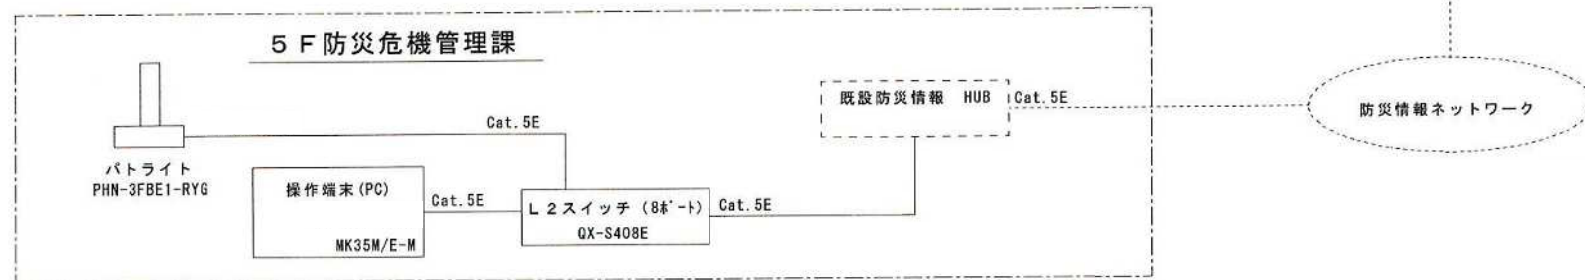

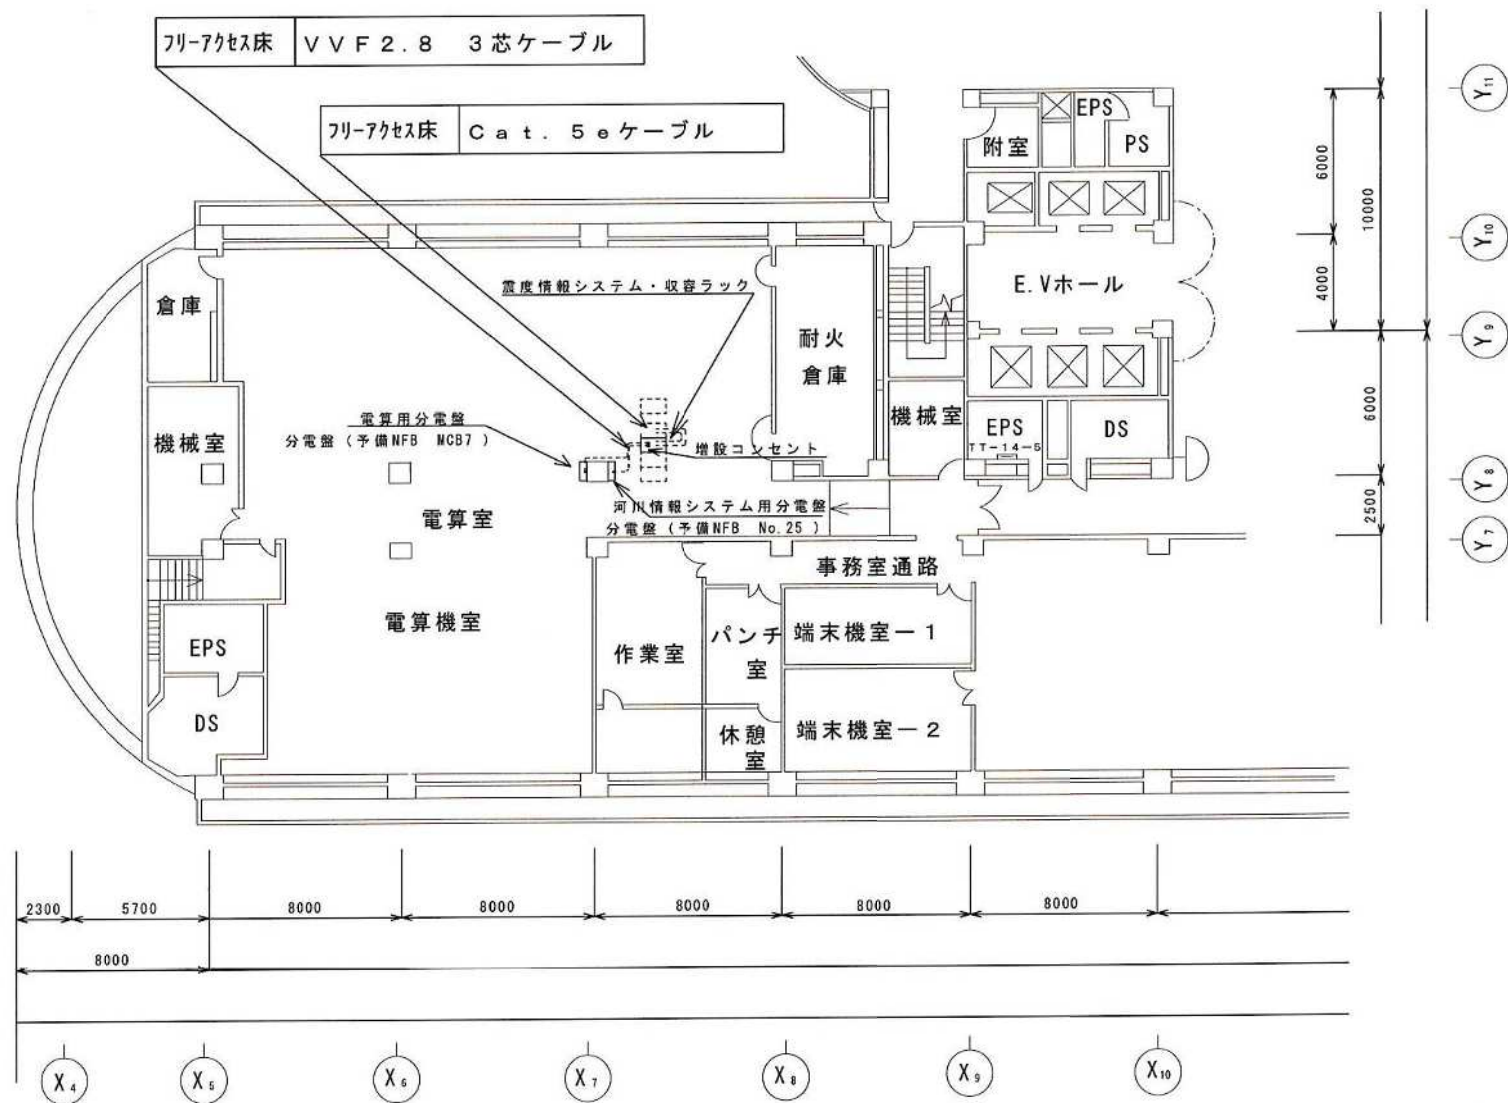

1 4 階 平 面 図

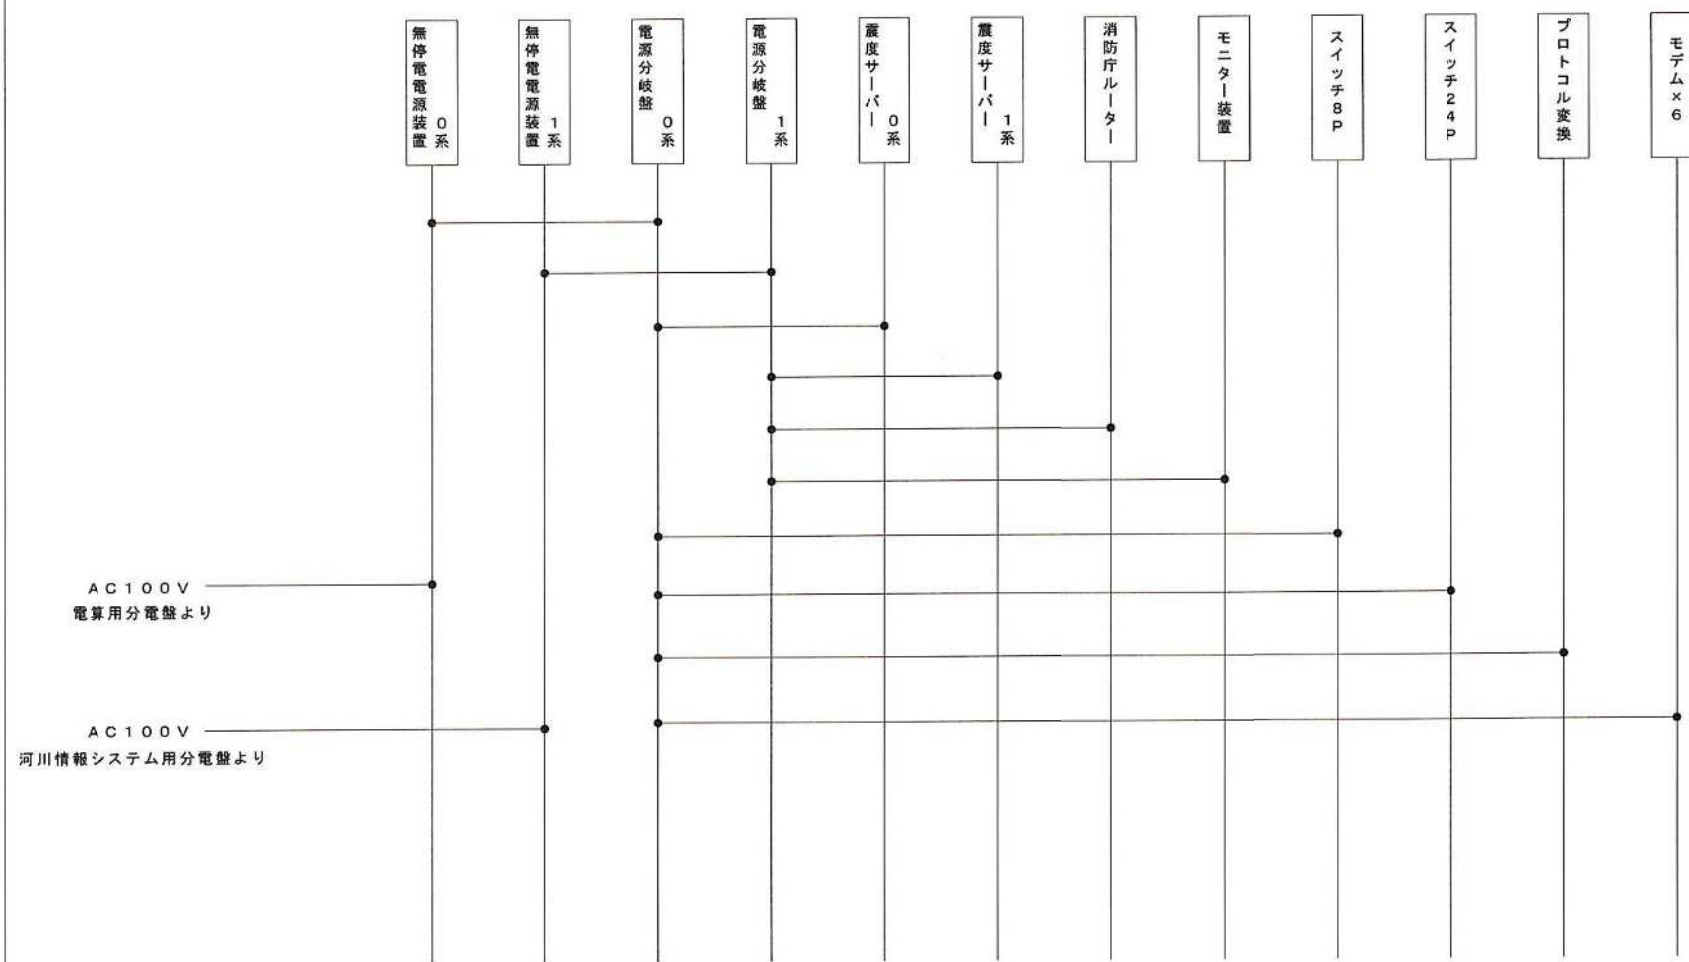

震度情報ネットワークシステム

県庁舎 設置ラック

36Uラック(ホワイト)

36		36
35		35
34	モデム 6台	34
33		33
32		32
31	プロトコル変換器	31
30		30
29	L2スイッチ(24ポート)	29
28		28
27	L2スイッチ(8ポート)	27
26		26
25		25
24		24
23		23
22		22
21	KVM 17インチコンソール	21
20		20
19		19
18	ルータ	18
17		17
16		16
15	震度サーバ	15
14		14
13		13
12		12
11	電源盤 0系	11
10	電源盤 1系	10
9		9
8	UPS (1500VA)	8
7		7
6		6
5	UPS (1500VA)	5
4		4
3		3
2		2
1		1

重量	UPS消費電力 (急速充電時)	サーバ系 消費電力(最大)	スイッチ系 消費電力(最大)
0.9 kg			18 W
2.9 kg			11 W
2.7 kg			31 W
0.9 kg			1.2 W
12 kg		25 W	
2.5 kg			60 W
45 kg		1290 W	
28 kg	199 W		
28 kg	199 W		
122.9 Kg	398 W	1315 W	121.2 W

消費電力合計 (w)
1834.2
熱量 (kcal/h)
1577.412

沖縄県震度情報ネットワーク高度化

新震度サーバー設置場所

14F 電算機室

