


循環式浴槽改正内容イメージ図

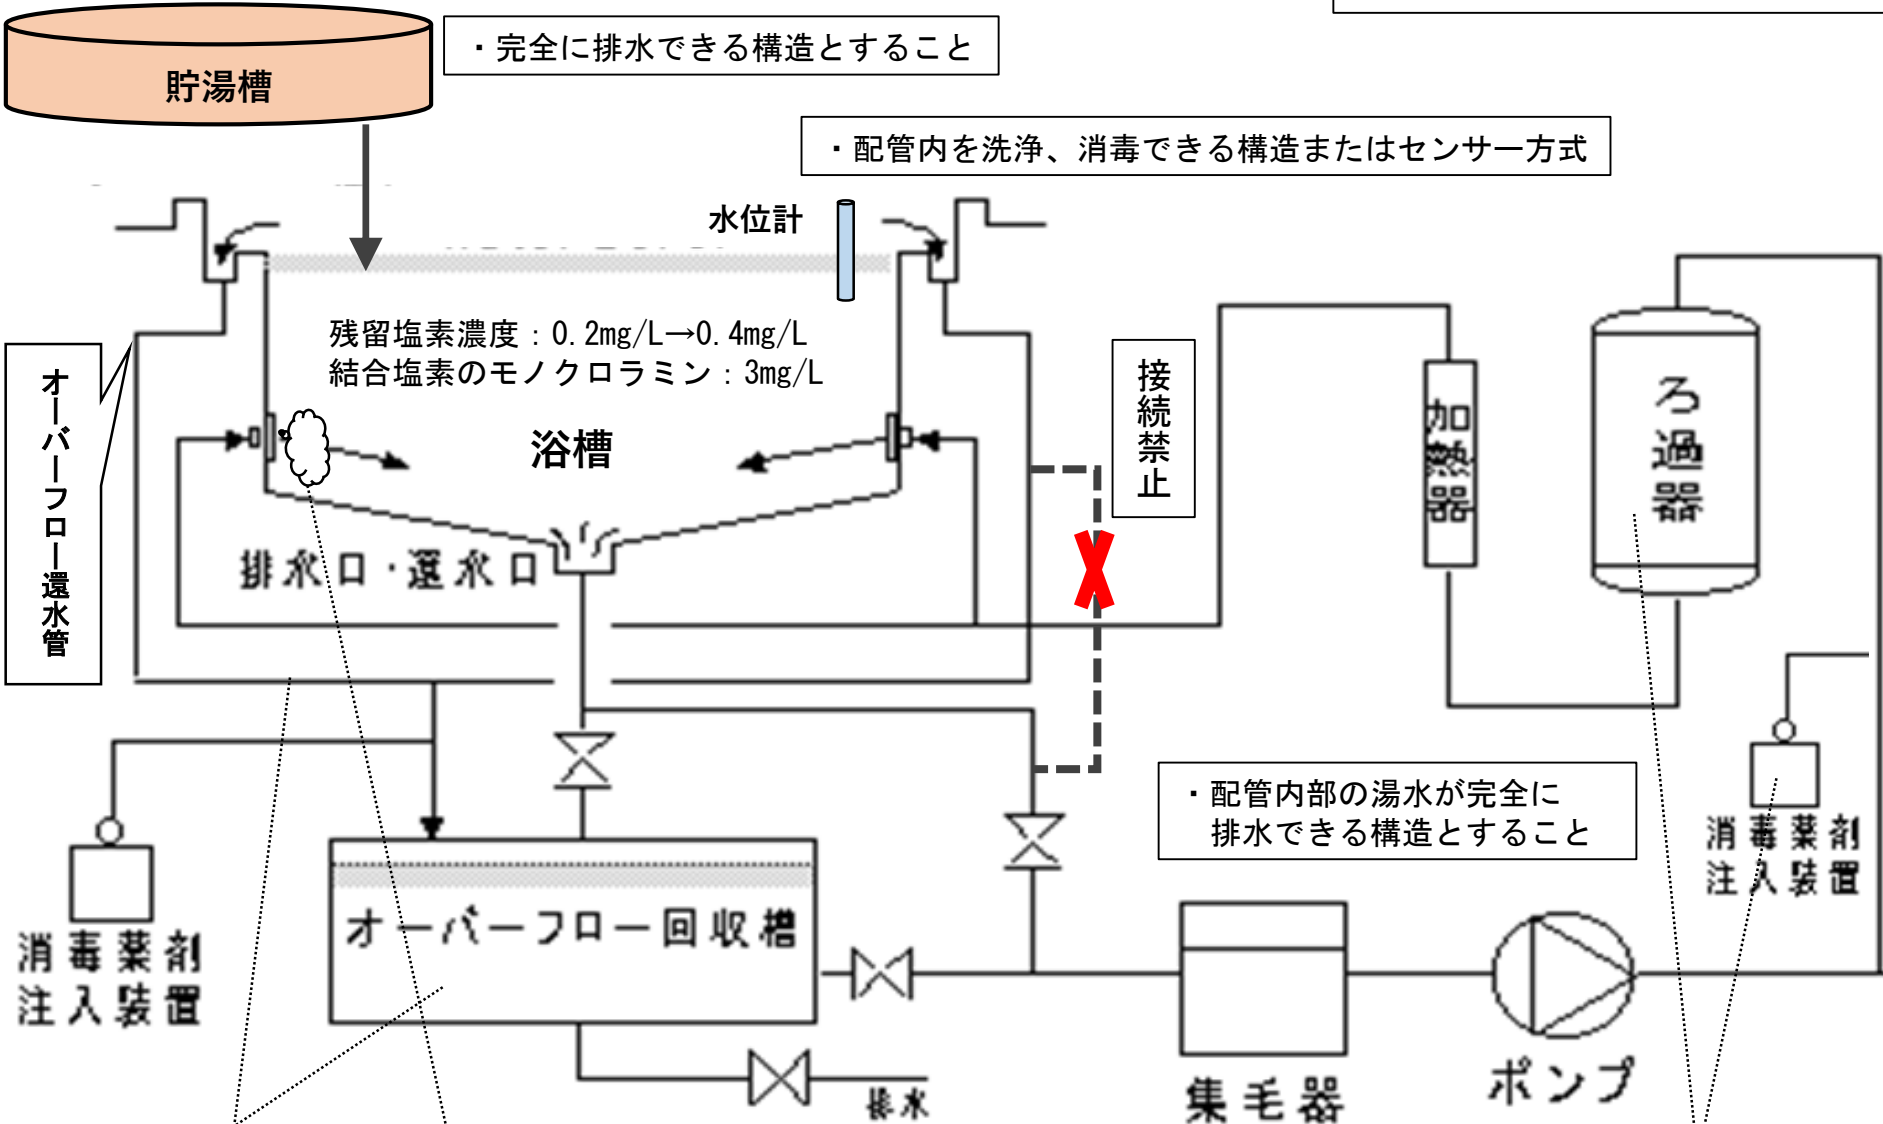

・完全に排水できる構造とすること

・配管内を洗浄、消毒できる構造またはセンサー方式

オーバーフロー還水管

残留塩素濃度：0.2mg/L→0.4mg/L
結合塩素のモノクロアミン：3mg/L

接続禁止

・配管内部の湯水が完全に排水できる構造とすること

消毒薬注入装置

消毒薬注入装置

・内部を頻繁に清掃、消毒

・浴槽に24時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水がある場合には常に作動

・気泡発生装置等がある場合には内部に生物膜が形成されないように適切に管理