


取水ピット地下1階配電盤

漏電遮断器
NV250-CV

電磁開閉器
MSO-T100KP

電磁接触器
S-T100

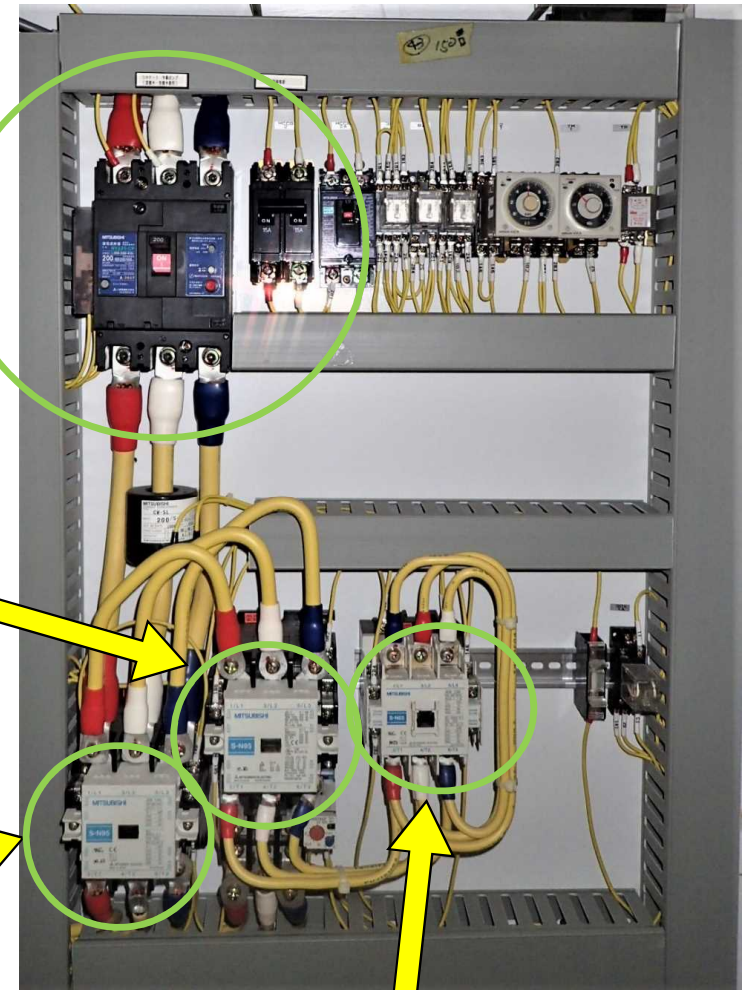

電磁接触器
S-T65

配電盤部分拡大図

図3 配電盤と電磁開閉器・電磁接触器・漏電遮断器の位置

(取替部品位置を示す現状写真であり、既存部品の型番は仕様書記載とは異なります。)